


Э3000.00.00.70-001-К1070


Справ. №

Перв. прим.

Инв. N подл. Подп и дата Взам. инв. N Инв N дубл. Подп. и дата

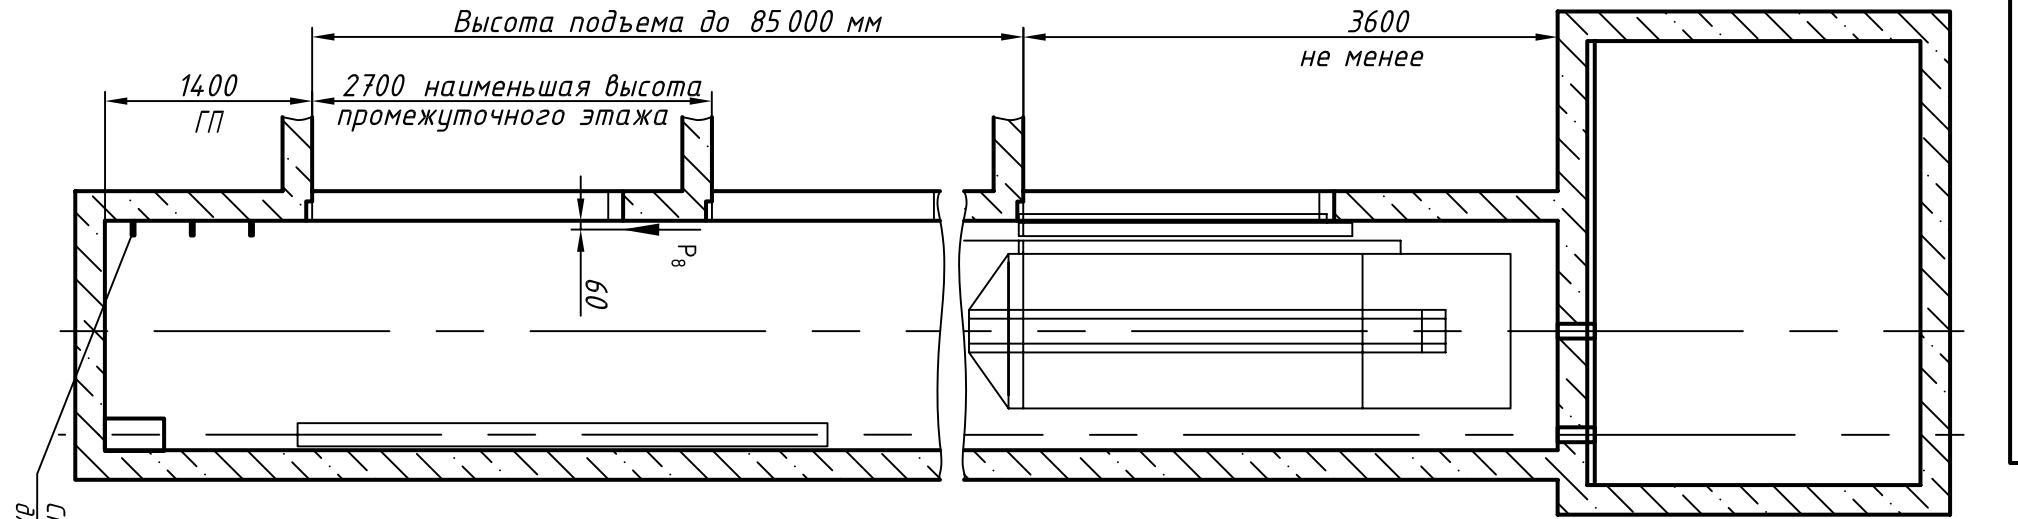

Скобы (лесницы) для спуска в приямок

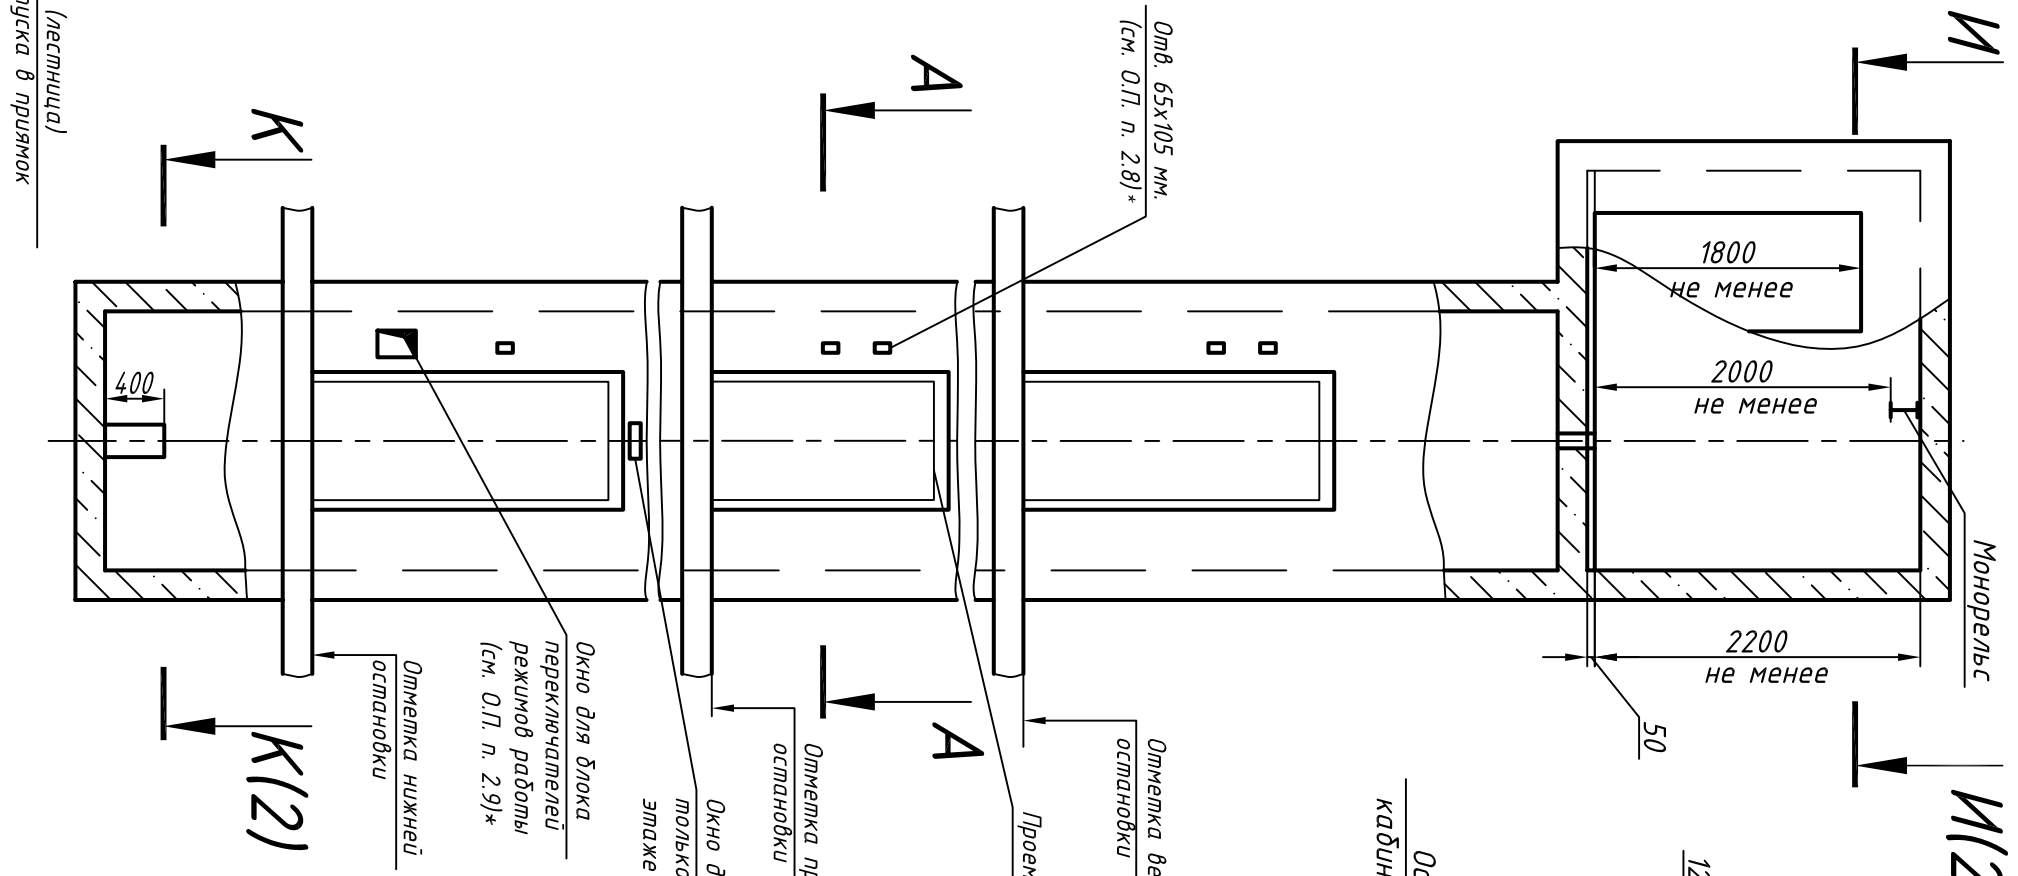

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Проб.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.		Иванов		

Выявленные ОАО "КМЗ" впрямую внести изменения в данный чертеж без предварительного уведомления

1. Размеры без допусков – справочные.

2. \* Данный чертеж должен рассматриваться только совместно с разделом "Общие положения" настоящего альбома.

Максимальные и минимальные габариты шахты	min	max
ШШ	1500	1700
ГШ	1670	1800
ГП	1350	-

Обознач. нагруз.	Величина нагруз., Н	Схема действия сил	Примечание
P <sub>1</sub>	5300		Постоянные нагрузки  Крайневременные нагрузки при посадке кабины на ловители
P <sub>2</sub>	4900		
P <sub>3</sub>	5400		
P <sub>4</sub>	5900		
P <sub>1</sub>	9000		
P <sub>1</sub>	9000		
P <sub>3</sub>	10000		
P <sub>4</sub>	12000		
P <sub>2</sub>	1000		
P <sub>3</sub>	500		
P <sub>4</sub>	2000	На опоры направляющих на площадь 200x200 мм	Нагрузки, действующие одновременно и абридно
P <sub>5</sub> **	28000	На опоры направляющих на площадь 220x220 мм	
P <sub>7</sub>	17000	На диффер противовеса	
P <sub>8</sub>	800	На детали крепления дверей кабины в плоскости стены	Постоянные нагрузки

\*\*Нагрузка, возникающая при опирании направляющих, при высоте подъема 30 м и менее

0401К - 700-04.00.00.0000С3

Лифт пассажирский	Лит.	Масса	Масштаб
Q=400 кг; V=1 м/с			
Кабина 1144(1084)х1044(987)х2100			
Дверь 700х2000			1:50
Задание на проектирование строительной части	Лист 1	Листов 2	
Противовес с ловителями			

ОАО "КМЗ"

