
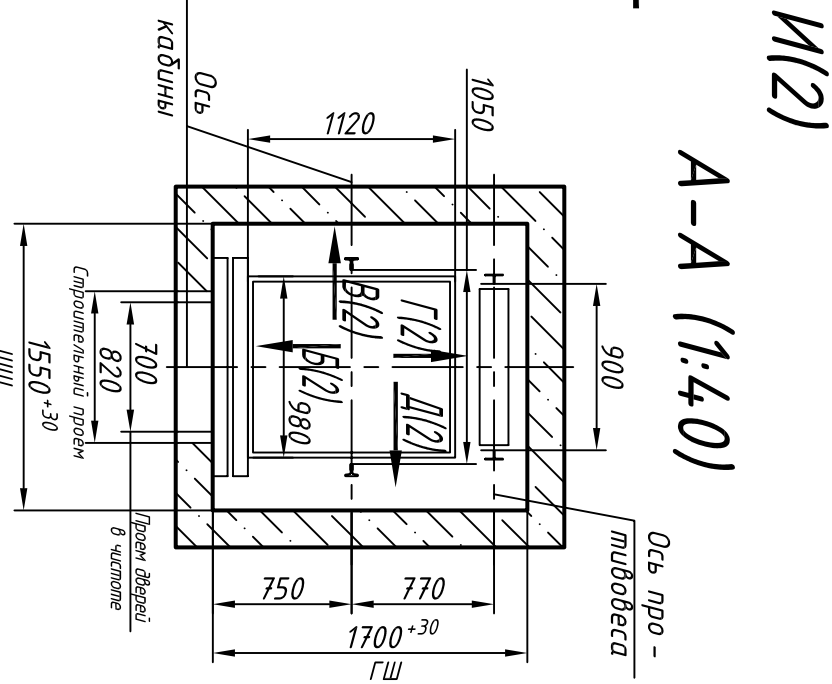
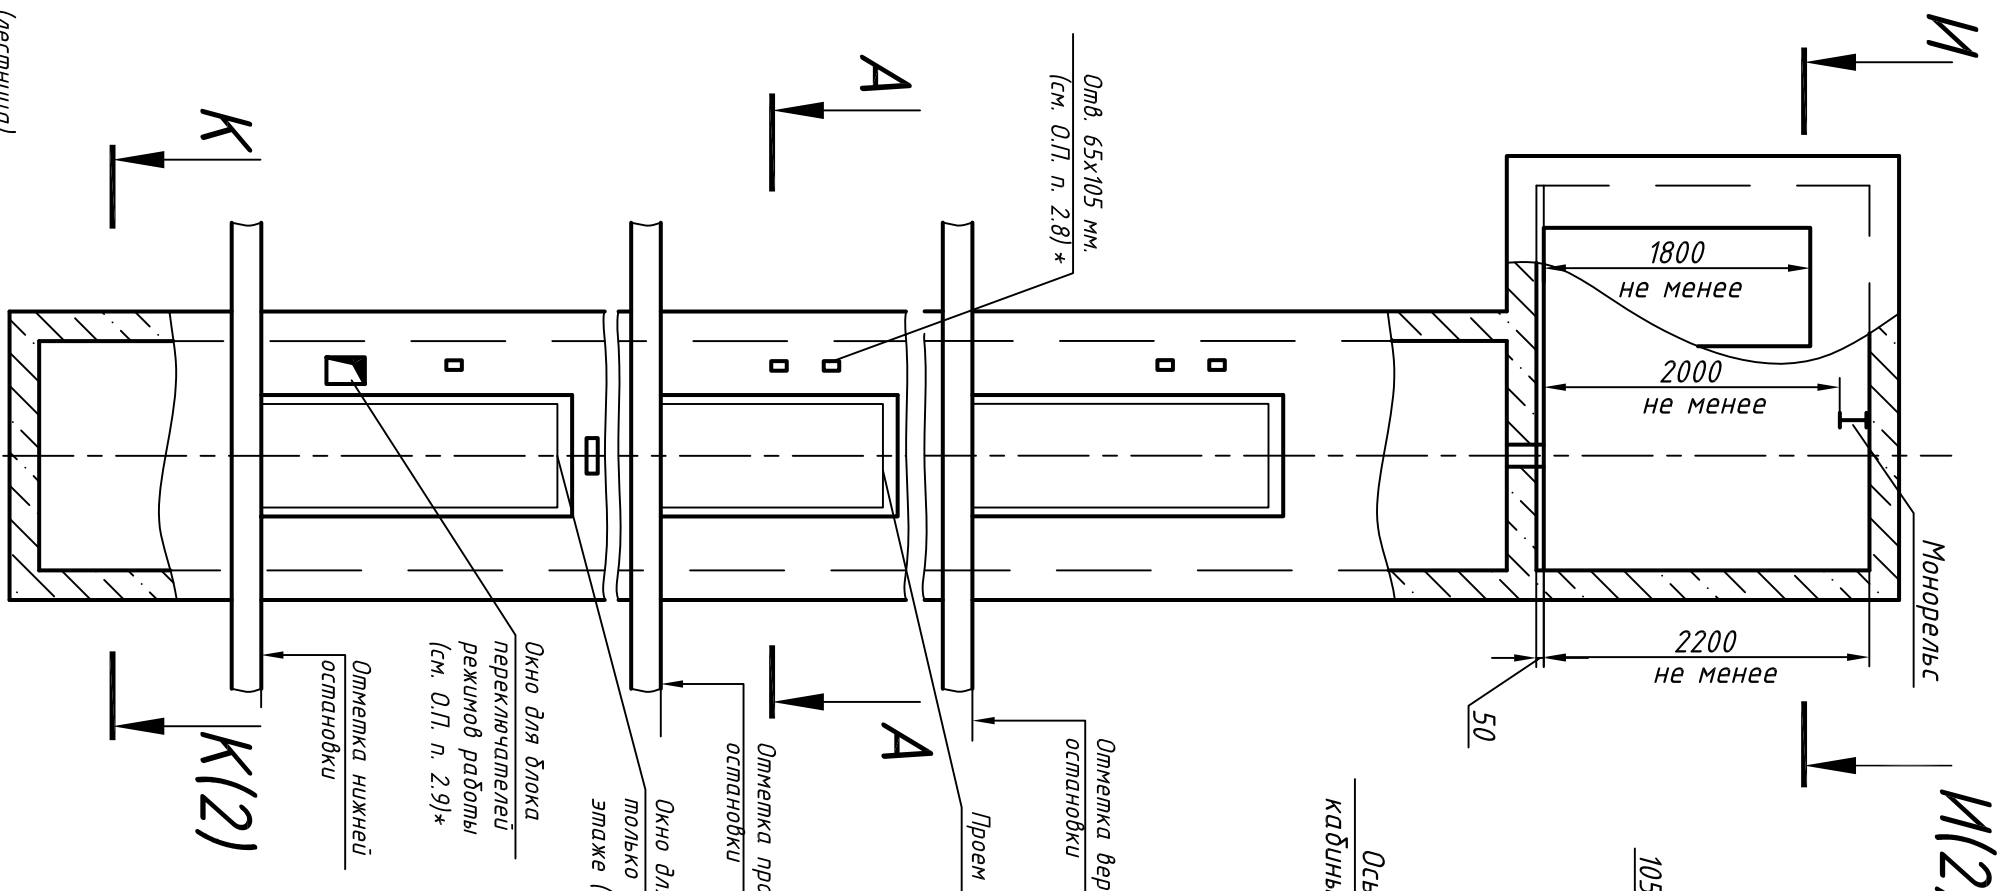


Э30000.00.00.У92740

Справ. № _____ Перв. прим. _____

Инв. N подл. _____ Подп. и дата _____
 Взам. инв. N _____ Инв N дубл. _____ Подп. и дата _____

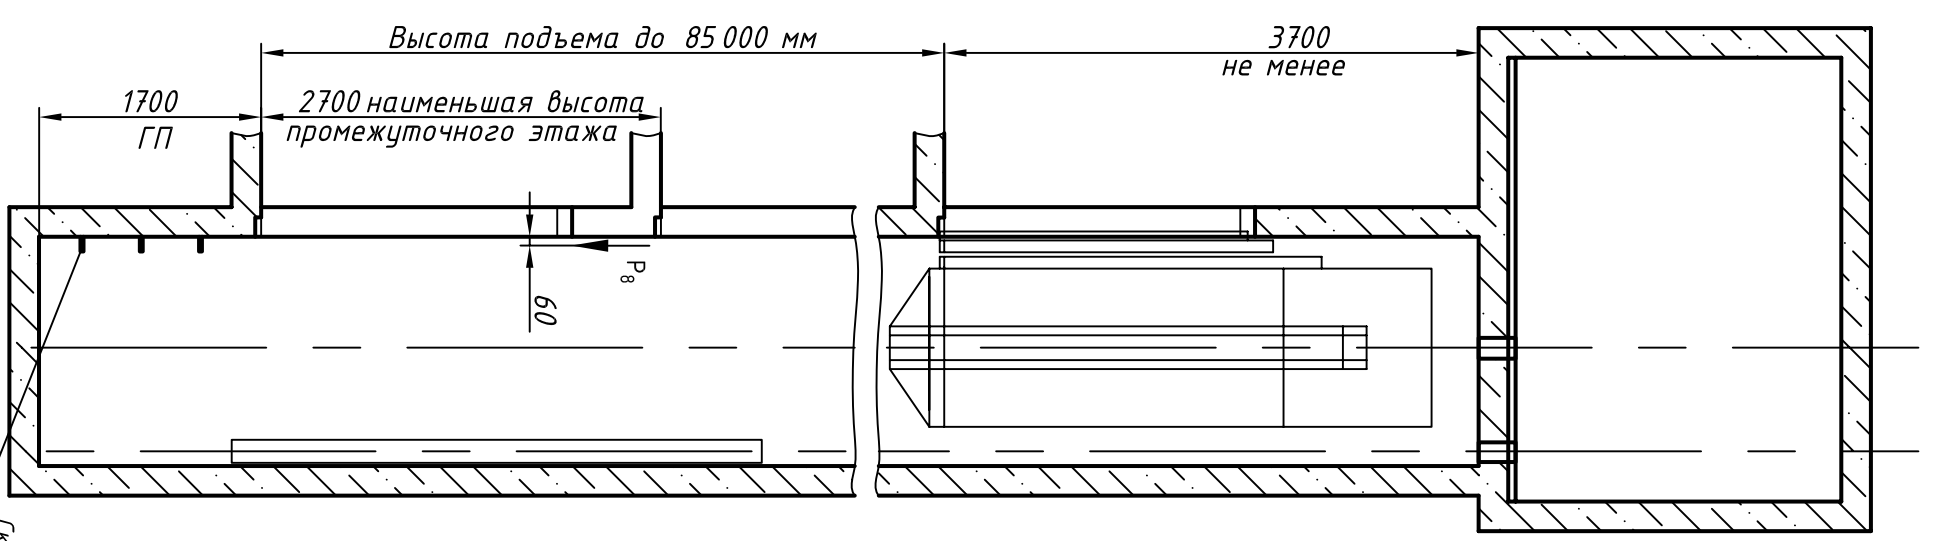

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Проб.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.		Иванов		

1. Размеры без допусков – справочные.
 2. * Данный чертеж должен рассматриваться только совместно с разделом "Общие положения" настоящего альбома.

Выявленные ОАО "КМЗ" впрямую вносить изменения в данный чертеж без предварительного уведомления

Максимальные и минимальные габариты шахты	min	max
ШШ	1500	1680
ГШ	1650	1750
ГП	1500	-

Обознач. нагруз.	Величина нагруз., Н	Схема действия сил	Примечание
P ₁	6000		Постоянные нагрузки
P ₂	5600		
P ₃	6100		На опоры привода, см. И-И(2)
P ₄	6500		
P ₁	10500		Кратковременные нагрузки при посадке кабины на ловители
P ₂	9300		
P ₃	13500		На детали крепления направляющих
P ₄	13600		
P ₂	1000		На опоры направляющих на площадь 200x200 мм
P ₃	500		
P ₄	2000		На дифер прошивовеса на площадь 220x220
P ₅	28000		
P ₆	22000		На дифер кабины на площадь 220x220 мм
P ₇	17000		
P ₈	800		Постоянные нагрузки
P ₉	ГОСТ 24258-88		

Расчетная временная нагрузка на пол машинного помещения и крышку люка – 5000 Н/м²

**Нагрузка, возникающая при опирании направляющих, при высоте подъема 30 м и менее


0426К.00.00.000С3

Лифт пассажирский
 Q=400 кг; V=1,4...1,6 м/с
 Кабина 980(924)х1120(1064)х2100
 Дверь 700х2000
 Здание на проектирование
 строительной части

Противовес сзавд

Лист 1 Листов 2

ОАО "КМЗ"

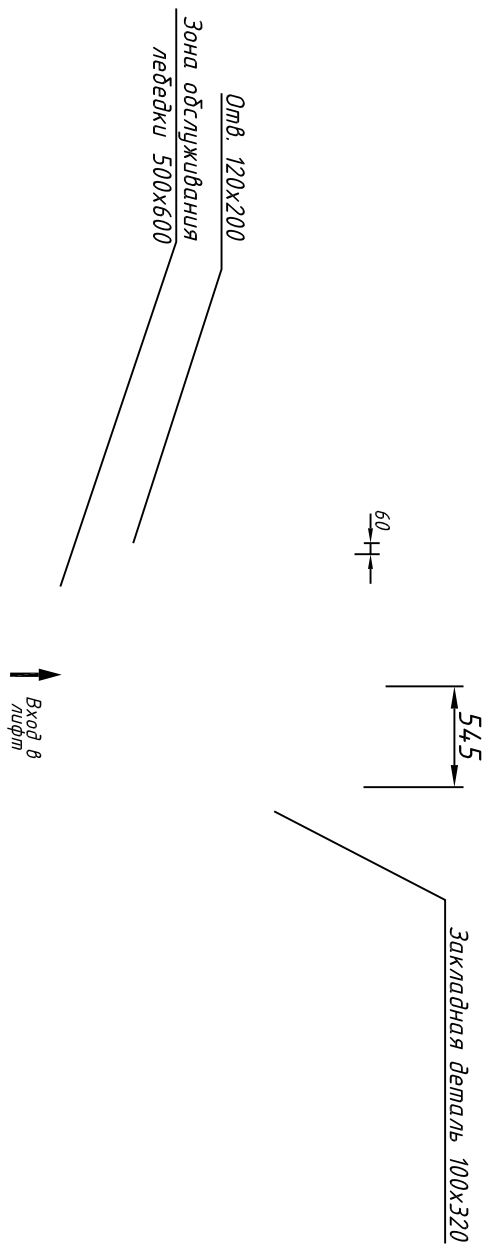

Ось кабины,
противовеса